СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
РЕШЕНИЕ

19 июня 2018 г. № 64

О согласовании установки ограждающих устройств (двух откатных шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Планерная, д.14

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Измайлова И.И.., уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Планерная, д.14, учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 18.06.2018 № 5),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух откатных шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Планерная, д.14, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Измайлову И.И., уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа
Северное Тушино А.А. Кружков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 июня 2018 г. № 64

Приложение №3

Чертеж-схема установки шлагбаума и мачты камеры видеонаблюдения

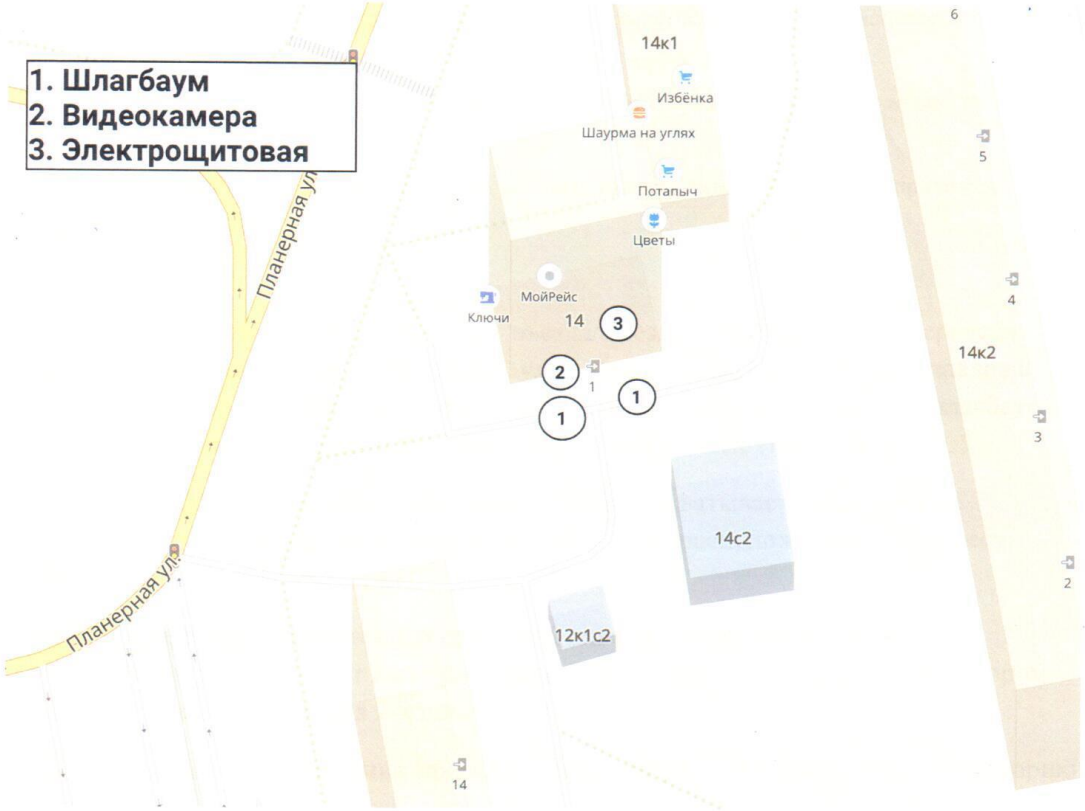

1. Прокладка проводки от шлагбаума к фасаду дома осуществляется в черной ПНД трубе (гофра уличного исполнения)под землей на глубине 0,2м.
2. Прокладка провода по периметру дома осуществляется в черной ПНД трубе (гофра уличного исполнения) либо по существующим лоточным системам, либо по новой трассе по периметру подвала.
3. Из подвала дома до шлагбаума будет проложено 2 кабеля: ВВГнг 3х1,5 и UTP 5е.

Председатель ОЖС
Измайлов И.И.